

Stockholm 2009-12-25

Brand på äldreboende – Stiftelsen Göteborgs Sjukhem den 4 december 2009

En brand inträffade den 4 december 2009 på ett äldreboende i Göteborg. Det var en fredag eftermiddag som det hände. Anläggningens adress är Per Dubbsgatan 4. Branden började i en säng där en blind man låg och vilade. Sjukhemmet har ett boendesprinklersystem installerat. Trolig orsak till branden tror man vara en halogenlampa som den blinde mannen av misstag kom i kontakt med och som föll ner i sängen och antände sängkläderna. Ett sprinklerhuvud aktiverades och branden var enligt uppgift redan släckt vid räddningstjänstens ankomst.

Kortfattad resumé

Personalen insåg att något hänt då man fick ett internt automatiskt brandlarm. Larmet kunde personalen senare lokaliseras till ett patientrum där boendesprinklersystemet aktiverats av en sängbrand. Man kunde därför relativt snabbt lokalisera branden till det här rummet där en blind man bodde.

När personalen anlände till rummet fann man den blinde mannen stående bredvid sängen, men oförmögen att ta sig ut ur rummet som var kraftigt rökfyllt, men ändå inte i sådan mängd att de inte kunde ta sig fram till sängen, och man beslutade omedelbart att föra den blinde mannen ut ur rummet till en säkrare plats, vilket man fått lära sig vid tidigare brandutbildningar.

Snabbt fördes därför mannen ut ur rummet och personalen stängde omedelbart dörren mot korridoren. Då anläggningen har en fördröjd larmöverföring (s.k. larmorganisation) aktiverade personalen i det här läget larmöverföringen till SOS Alarm, genom att trycka in en närliggande larmtryckknapp.

Den blinde mannen, som uppenbarligen inte tagit någon skada av branden eller röken, flyttades över till en intilliggande avdelning - brandtekniskt avskild från den avdelning där branden börjat. Samtidigt påbörjade personalen utrymning av återstående 8 patienter från den branddrabbade avdelningen till samma säkra avdelning. Detta gjordes då personalen ännu inte visste utgången av branden på den blinde mannens rum. Ett föredömligt agerande som helt följde den interna instruktion som sjukhemmet har för att föra övriga patienter till säker plats.

Vid räddningstjänstens ankomst kunde de konstatera att branden i sängen var helt släckt av ett aktiverat sprinklerhuvud. Brand och rök begränsades helt till själva brandrummet genom personalens föredömliga agerande att stänga dörren efter att de fört den blinde mannen i säkerhet.

Det blev därför mycket begränsade skador av denna brand (se **bild 1 - 4**). I alla avseenden ett föredömligt agerande av personalen, där de helt följde den kunskap som de tidigare fått av räddningstjänsten. Vattenskadorna blev också mycket begränsade, då räddningstjänsten snabbt stängde av vattenbegjutningen från det enda aktiverade sprinklerhuvudet med hjälp av en träkil (också gjort helt enligt instruktionsboken).

Slutsatser

Detta är ytterligare ett exempel på att sprinkler är effektivt och i detta fall blev det bara en incident som hade kunnat utvecklas till en mycket allvarlig brand med svåra person- & egendomsskador som följt.

Restvärdesledare kallades till platsen samma kväll, varför städning och vattensanering kunde åtgärdas omgående.

Personalens snabba insats måste givetvis också framhållas, vilket säkerställde en mycket tidig livräddande insats. Utan deras robusta agerande hade denna brand, utan alltför livlig fantasi, med stor sannolikhet kunnat få mycket svåra konsekvenser.

Åter vill jag dessutom framhålla sprinklerskyddets överlägsna slagkraft - att det dessutom handlade om ett boendesprinklersystem gör ju inte slutsatserna mindre intressanta.

Den tidiga aktiveringen av det närmaste sprinklerhuvudet bekräftar dessutom att **boendesprinklertekniken är livräddande!**



Bild 1 Brandskadad säng & halogenlampan



Bild 2 Vattenspegel efter släckning

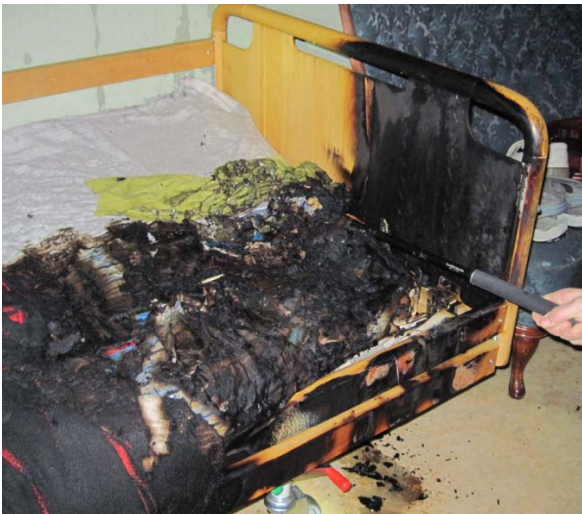


Bild 3 Sängen där branden troligtvis börjad



Bild 4 Träkil i sprinklerhuvud (tyvärr oskarp)

Gösta Holmstedt
070-878 77 90

gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se